

OZNÁMENÍ

Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků ve městě Holýšov, že v termínu

květen/2023 – srpen/2023

bude v této oblasti prováděna

**stavba, která řeší zřízení nového odběrného místa
3x25A, dle projektu vypracovaného firmou
OMEXOM GA Energo s.r.o..**


Montáž bude provádět firma OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
Na Střelně 1929/8, 323 00 Plzeň - Bolevec,
tel.: 373303184, fax.: 377542385.

IČO: 49196812 DIČ: CZ-49196812

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Plzni, odd.C a vl.4355

Oznámení je v souladu se zákonem č.458/2000Sb., novelizován z.č.670/2004.


Případná majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona.



OMEXOM GA Energo s.r.o.
Na Střelně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň
IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812
Tel.: 373 303 111 141



- Legenda**
- Stávající zařízení ČEZ VN:**
- nadzemní vedení
 - uzemnění
 - betonový sloup
 - příhradový stožár
- Stávající zařízení ČEZ NN:**
- kabelové zemní vedení
 - pojistková skříň
 - rozpojovací skříň
 - uzemnění
 - spojka
- Montáž zařízení ČEZ NN:**
- kabelové zemní vedení
 - pojistková skříň
 - spojka
 - chránička
- Stávající sítě:**
- plynovod STL
 - sdělovací vedení podzemní
 - vodovod
 - kanalizace
- Ostatní značky:**
- silnice
 - vjezdy, vstupy
 - ploty
 - opěrné zdi
 - rozhraní ploch
 - hranice KN stavu
 - slučky
 - číslo KN stavu

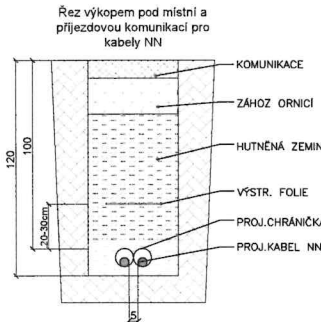

Technické řešení:
Stavba řeší zřízení nového odběrného místa 3x25A. Stávající kabelové vedení AXKE 4x70 bude na pozemku p.č.1369/11 mezi stávajícími skříněmi SJZ:R242 a SJZ:E41 odkopáno, přerušeno a pomocí dvou spojek a nového kabelového vedení AYKY-J 4x70 smyčkově zapojeno do nové pojistkové skříně SJZ:X104 (SS200 do výklenku) umístěné ve zděném pilíři (zděný pilíř bude vystavěn žadatelem stavby na jeho náklady) na pozemku p.č.1369/6 na hranici s pozemkem p.č.1372/8. Kabelové vedení bude uloženo v místní komunikaci v minimální hloubce 1 m v kabelové chráničce Koruflex Ø90. Délka nové kabelové trasy NN AYKY-J 4x70 je cca 7 m. Číslo evidenčního celku je: NN 502531-0001.

Poznámky:
Napěťová hladina NN: 3 x 400/230 V, 50 Hz, TN-C. Ochrana před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 (v aktuál. znění) a PNE 33 0000-1 (v aktuál. znění).

Ochranné pásmo:
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV (dle Energetického zákona 458/2000 Sb. č. 314/2009, §46 Ochranná pásma), tzn. 1 m po obou stranách krajního kabelu. Bude respektována min. vzdálenost od ostatních objektů a zařízení infrastruktury dle ČSN 73 6005. Zákes sítí podzemní a nadzemní infrastruktury je pouze orientační, přesné určení polohy nového vedení NN bude provedeno při realizaci po vytyčení stávajících sítí. Před započítím vlastních montážních (výkopových) prací je nutné dodržet podmínky stanovisek jednotlivých správců stávajících podzemních zařízení, tj. znovu ověřit existenci stávajícího podzemního zařízení.

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| Vypracoval: Tomáš Syka | Akce: Holýšov, DO, p.č.1369/6 - kNN číslo stavby: IV-12-0021093 | Číslo výkresu: C.2 |
| Přezkoumal: Ing. Karel Křížek | | |
| Schválil: Ing. Karel Křížek | | |
| <div>OMEXOM</div> <div>OMEXOM GA Energo s.r.o.</div> <div>Na Střelné 1929/8</div> <div>CZ - 323 00 Plzeň - Bolevec</div> <div>tel. +420 373 303 111</div> | Investor: ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8 405 02 Děčín IV | Číslo zakázky: P6822557.68 |
| | Název dokumentace: Koordinační situační výkres k.ú. Holýšov | Stupeň PD: DPS |
| | | Datum: 03 / 2023 |
| | | Formát: A3 |
| | | Měřítko: 1 : 500 |
| | | Archivní číslo: GA-P6822557.68 - C.2 |